

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 347,044 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 เมษายน 2559
เป็นเงิน 347,043.34 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทสามสิบสี่สตางค์)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
 - 4.2 -
 - 4.3 -
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดราชบุรี
 - 5.2 นายสัจจะ แสงจันทร์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 - 5.3 นายสำเร็จ บุญจง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๑๐.๔ / รบ.บค. ๕๓๕ / ๒๕๕๗

กาลกลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ 01814
๙ มิ.ย. ๒๕๕๗

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 20 มิ.ย. 2559
เลขที่ 232

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

๘๖ หมู่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ้างถึง หนังสือที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๔๖๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ตามที่หนังสือที่อ้างถึงขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ทำการสำรวจออกแบบประมาณการคิดค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า ให้กับ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังใหม่ ถนนนเรศวร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นั้น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ได้สำรวจรายละเอียดจัดทำแผนผังและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

๑.การดำเนินการ

- ๑.๑ แรงสูงภายนอก - ปักแชนไลน์เสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้ง คอน แบบท้าวแขน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ ท่อน
- ๑.๒ แรงสูงภายใน - ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้ง คอน แบบท้าวแขน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๔ ท่อน
- พาดสาย ขนาด ๕๐ SAC ๓ สาย ระยะทางประมาณ ๕ เมตร
- ๑.๓ หม้อแปลงภายใน - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๔ สาย จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้ง คอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๒ ท่อน
- ติดตั้งทรอปเออร์ท ฟีวส์ ๒๒ เควี จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ชุด และทำกราวด์แรงสูง จำนวน ๑ จุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด และทำกราวด์แรงต่ำ จำนวน ๑ จุด
- ติดตั้ง L.T. สวิตซ์แรงต่ำ ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
- ๑.๔ เครื่องวัด - ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้า

- สวมทแรงสูง (๑๐๐ *๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๘,๖๔๗.๕๒	บาท
- แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๕๖,๔๘๗.๗๕	บาท
- หม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๓๔,๑๗๗.๕๐	บาท
	เป็นเงิน	๒๙๙,๓๑๒.๕๗	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%๖	เป็นเงิน	๒๐,๘๕๒.๐๒	บาท
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓	รวมเป็นเงิน	๓๒๐,๒๖๖.๕๙	บาท


๒.๒ ค่าบริการด้านออนไลน์ (รวมภาษี ๗%)	เป็นเงิน	<u>๑๕,๕๕๑.๗๕</u>	บาท
๒.๓ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ตามข้อ ๑.๔ ซึ่งแยกรายละเอียดได้ดังนี้			
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ (รวมภาษี ๗%)		๘,๐๒๕.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบ (รวมภาษี ๗%)		๓,๒๑๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	<u>๑๑,๒๓๕.๐๐</u>	บาท
รวมเป็นเงิน ตามข้อ ๒.๑-๒.๓		<u>๓๔๗,๐๔๓.๓๔</u>	บาท

(สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่สิบลบาทสามสิบสี่สตางค์)

๓. กำหนดยี่นราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน


- ๓.๑ กำหนดการยี่นราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่าย
- ๓.๒ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่อยู่บริเวณภายในที่ดินผู้ใช้ไฟ เป็นของ ผู้ใช้ไฟ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนคุณ วรวงศ์ไกรศรี)

รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

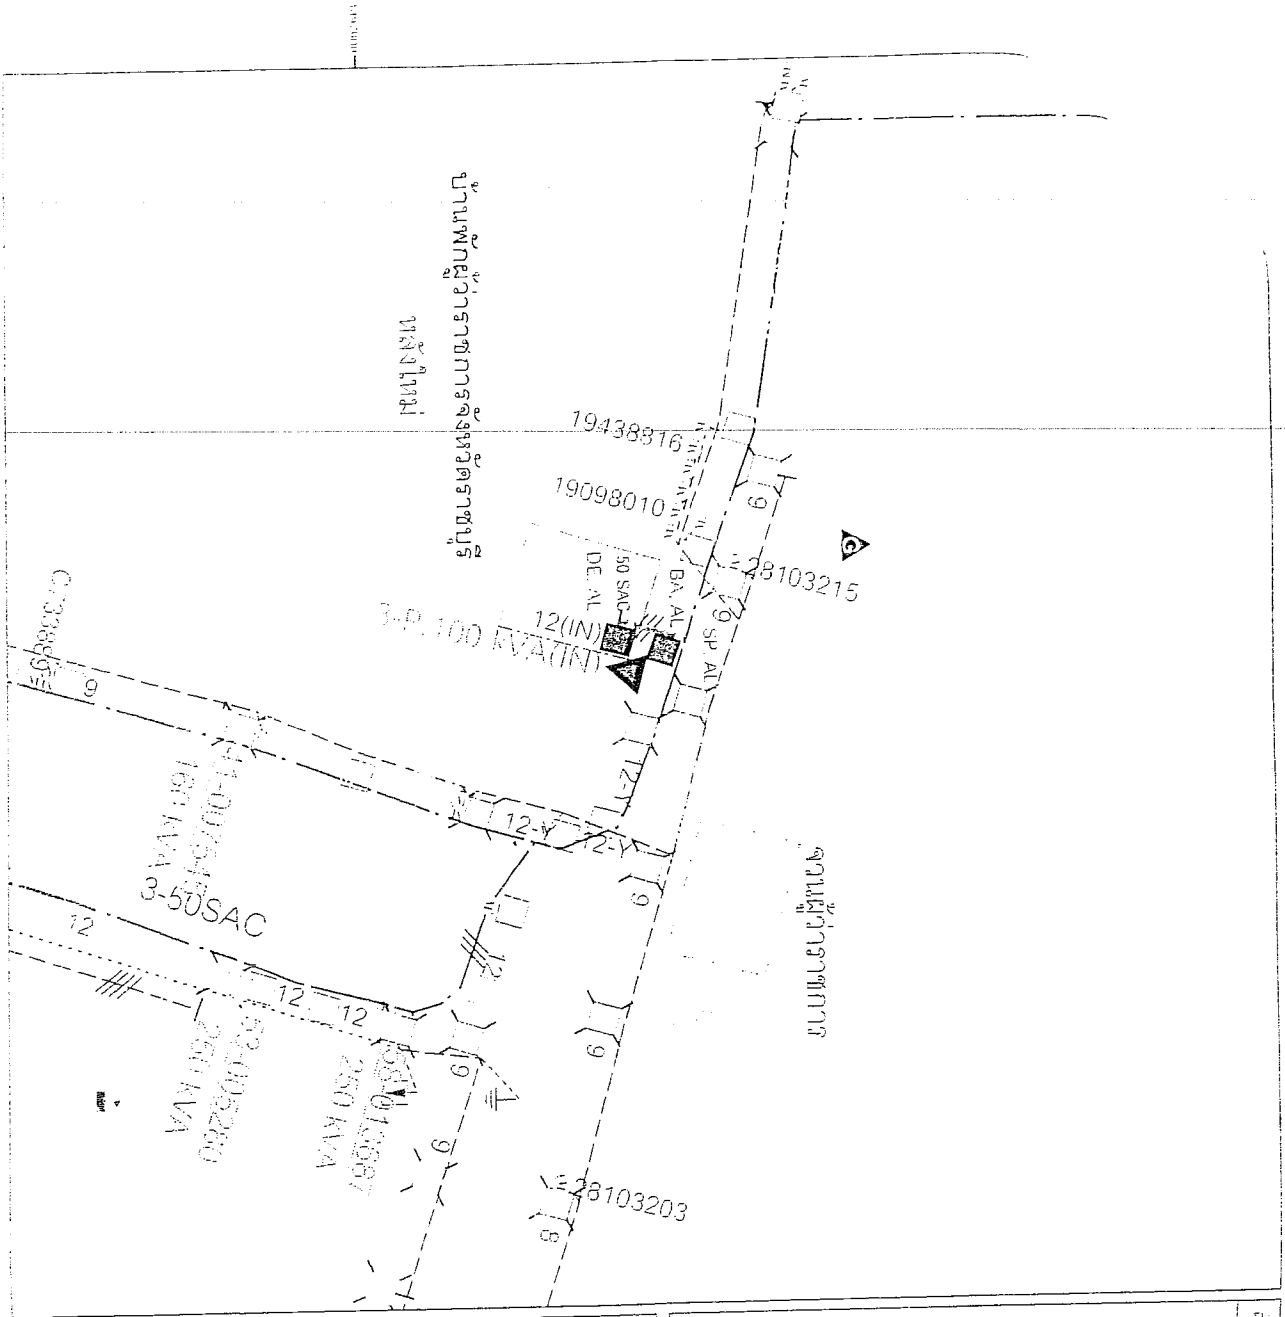

สัญลักษณ์	รายละเอียด	จำนวน
1	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
2	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
3	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
4	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
5	หม้อแปลง 3-50SAC	1
6	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
7	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
8	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
9	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
10	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
11	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
12	หม้อแปลง 3-50SAC	1
13	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
14	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
15	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
16	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
17	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
18	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
19	หม้อแปลง 3-50SAC	1
20	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
21	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
22	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
23	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
24	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
25	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
26	หม้อแปลง 3-50SAC	1
27	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
28	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
29	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
30	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
31	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
32	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
33	หม้อแปลง 3-50SAC	1
34	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
35	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
36	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
37	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
38	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
39	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
40	หม้อแปลง 3-50SAC	1
41	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
42	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
43	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1
44	หม้อแปลง 50 SACS DE AL	1
45	หม้อแปลง 50 SACS BA AL	1
46	หม้อแปลง 50 SACS SP AL	1
47	หม้อแปลง 3-50SAC	1
48	หม้อแปลง 260 KV(A)	1
49	หม้อแปลง 1691 KV(A)	1
50	หม้อแปลง 100 KV(A) 3-0-100 KV(A)	1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Esmit PEA Generate TillBox

แผนผังขยายเขตจำหน่าย
 1179 กบ - ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่: 11/01/2561
 1179 กบ - ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ผู้จัดทำ: *[Signature]*
 ตำแหน่ง: *[Title]*

ตรวจสอบ: *[Signature]*
 ตำแหน่ง: *[Title]*

1179 กบ - ศาลากลางจังหวัดราชบุรี